


Anschlussbelegung

Pufferspeicher 1

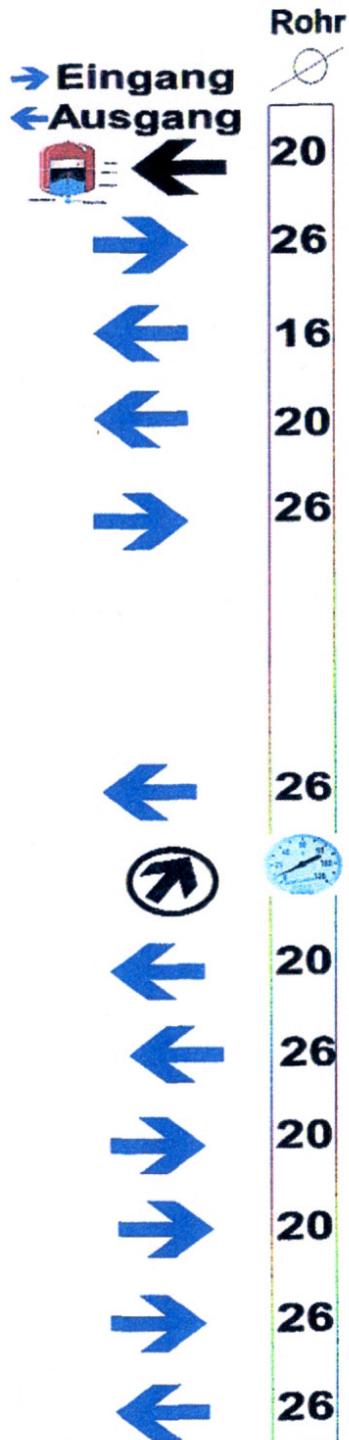

Rohr \varnothing	Querschnitt/Höhe	Anschluss
20	Muffe A 1/2" / 580	" Ausdehnungsgefäß"
26	Muffe B 1 1/2" / 1130	Rücklauf vom Mischer Ausgangverteiler unten
16	Muffe C 1/2" / 1500	Vorlauf zum Rohr-Wärmetauscher Küche
20	Muffe D 1 1/2" / 2040	von Pu1 "D" zum VW-Sp. Zirkulationspumpe ZP1
26	Muffe E 1 1/2" / 1742	Vorlauf vom Heizkessel-Verteiler
	Muffe F	
	Muffe G	
26	Muffe H 1 1/2" / 1520	zum Mischer Vorlauf linker Eingang Doppelverteiler
	Muffe I 1/2" / 1450	Temperatur-Anzeige
20	Muffe J 1 1/2" / 1060	zum Eingang WW_Boiler Zirkulationspumpe ZP 4
26	Muffe K 1" / 880	zum WW-Boiler vorgeheiztes Verbrauchswasser
20	Muffe L 1 1/2" / 730	vom VW-Speicher Rücklauf Wärmetauscher
20	Muffe M 1/2" / 495	Ausgleichsleitung zu Puffer PU 2 "A"
26	Muffe N 1" / 310	vom Hausanschluss Verbrauchswasser
26	Muffe O 1 1/2" / 170	Rücklauf zum Heizkessel-Verteiler Öl-Holzofen

NC

